

# نکاسی آب کے پائپ کی دیکھ بہال کے بارے میں جاننے کی باتیں



# رہائشی یونٹوں کے نکاسی آب کے پائپوں / نالیوں اور سینیٹری کی متعلقہ تنصیبات کے معائنہ اور دیکھ بھال سے متعلق رہنما اصول

**1** تمام داخلی نکاسی آب کے پائپوں اور اس سے وابستہ سینیٹری کی متعلقہ تنصیبات کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جانا چاہئے، جبکہ مندرجہ ذیل تصاویر میں سرخ ڈاٹ والی لائنوں کے نشان زد کردہ حصوں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہئے۔

**2** اگر درج ذیل میں سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو براہ مہربانی فوری طور پر اپنے بلڈنگ مینجمنٹ آفس کو اطلاع دیں یا معائنہ / مرمت کے لئے کسی کوالیفائیڈ بلڈنگ پیشہ ور / کنٹریکٹر کا بندوبست کریں۔



**3** نکاسی آب کے پائپوں میں رکاوٹ سے بچنے کے لئے کسی بھی شے کو پانی کے خانوں اور نکاسی آب کے نکاسی راستوں میں مت چھوڑیں۔

**4** ہر ہفتہ فرش کی نکاسی آب یعنی نالی میں تقریباً آدھا لیٹر پانی ڈالیں۔ اگر آپ فرش کی نالیاں نہ ڈھونڈ پائیں، تو براہ مہربانی اپنے بلڈنگ مینجمنٹ آفس سے رابطہ کریں یا کسی کوالیفائیڈ عمارتی پیشہ ور / ٹھیکیدار سے مشورہ کریں۔


**5** باتھ رومز میں ضرورت سے زیادہ صلاحیت کے ایگزاسٹ فینز کو انسٹال نہ کریں۔ استفسارات کے لئے، براہ مہربانی عمارت کے کسی کوالیفائیڈ پیشہ ور / ٹھیکیدار سے رابطہ کریں۔



**6**

یقینی بنائیں کہ سینیٹری کا ہر ساز و سامان مناسب ٹریپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔


جب باتھ ٹب کی جگہ شاور ٹرے لگائیں، تو یقینی بنائیں کہ بعد والے کو مناسب ٹریپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے\*۔

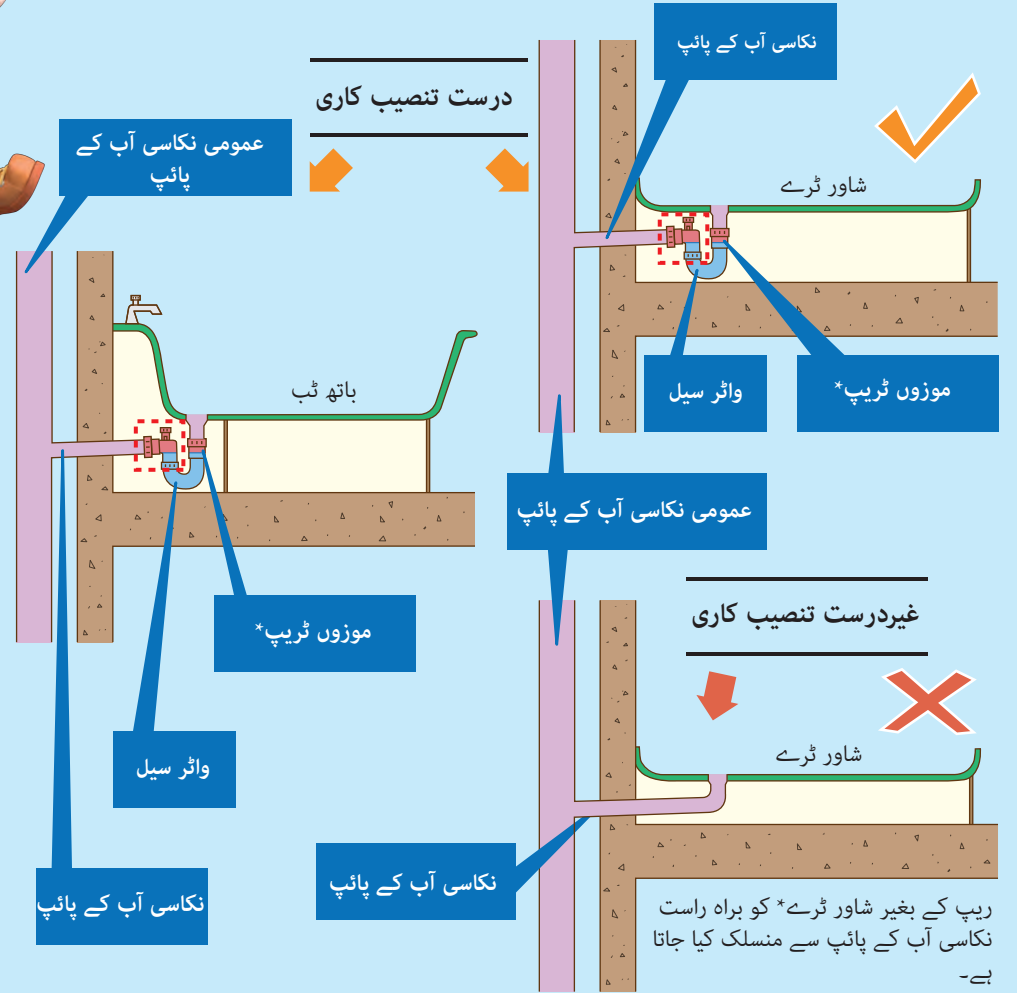

\*ٹریپ کو اینٹی سیفونج پائپ کے ذریعہ ہوادار بنایا جانا چاہئے یا واٹر مہر کے نقصان کو روکنے کے لئے تعمیر کرنا چاہئے۔



• نکاسی آب کے پائپوں یا نالیوں / سینیٹری کی متعلقہ تنصیبات سے بدبو آ رہی ہے  
• نکاسی آب کے پائپوں / سینیٹری کی متعلقہ تنصیبات میں کریکس پڑتے ہیں یا زنگ آلود داغ بنتے ہیں  
• ڈھیلی پائپ بریکٹس  
• نکاسی آب کے پائپوں / سینیٹری کی متعلقہ تنصیبات میں رساؤ یا رکاوٹ  
• پانی کے ذخیرہ سے وقتاً فوقتاً نکلنے والے بلبے

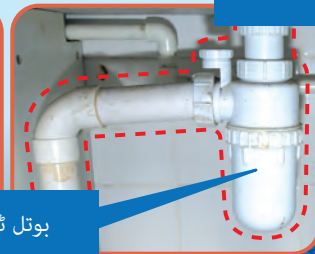


بوتل ٹریپ

7

واشنگ مشین کی نکاسی  
آب کا اخراجی پائپ  
ٹریپ فراہم کیا جانا چاہیئے اور  
ویسٹ پائپ سے منسلک کرنا  
چاہئے۔

واشنگ مشین کی نکاسی  
آب کا اخراجی پائپ

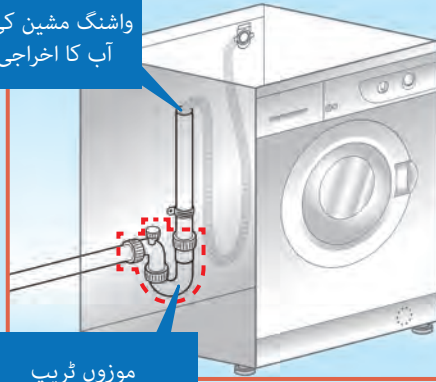

موزوں ٹریپ

8

پانی کی سیل یا مہربندی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے، اگر  
کسی کچرے / مٹی کی تنصیب کو ایک سے زیادہ ٹریپ کچرہ /  
مٹی کے پائپ سے منسلک کیا جاتا ہے، تو ٹریپس کو اینٹی  
سیفونج پائپوں کے ذریعہ ہوادار بنایا جانا چاہئے، جبکہ پانی کی  
سیل یا مہربندی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے کچرہ کی  
تنصیب کے ٹریپس کو اینٹی سیفونج ایئر والوز کے ساتھ یکجا کیا  
جا سکتا ہے۔

9

یقینی بنائیں کہ تمام ٹریپس درست طور پر کام کر رہے ہیں۔ اینٹی سیفونج  
پائپس یا کچرہ / مٹی کی تنصیب کے اینٹی سیفونج ایئر والوز کے ساتھ ٹریپس  
کو نہ تو ہٹائیں اور نہ ہی تبدیل کریں، اور اس طرح کے فنکشن کے بغیر ٹریپ  
کے ذریعے اینٹی سیفونج فنکشن کے ساتھ کسی ٹریپس کو تبدیل نہ کریں۔



اینٹی سیفونج پائپ



اینٹی سیفونج ایئر والو کے  
ساتھ ٹریپ

10

اپنے فلیٹ کی صفائی اور جراثیم کشی کرنے اور اچھے ذاتی  
حفظان صحت کو برقرار رکھنے کے لئے محکمہ صحت کے جاری  
کردہ رہنما وصولوں کو مدنظر رکھیں۔



استفسارات کے لئے، براہ مہربانی کال کریں  
بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کی ہاٹ لائن 2626 1616  
("1823" کے ذریعہ نمٹا گیا)



بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ  
[www.bd.gov.hk/en/index.html](http://www.bd.gov.hk/en/index.html)



ویا کی روک تھام سے متعلق  
معلومات، صحت مندانہ نکاسی آب  
<https://bit.ly/3r9TV5Z>