


圖 1

分間樓宇單位室內走廊的最小淨闊度 (若保留樓宇單位原有入口的防火門)



圖例：

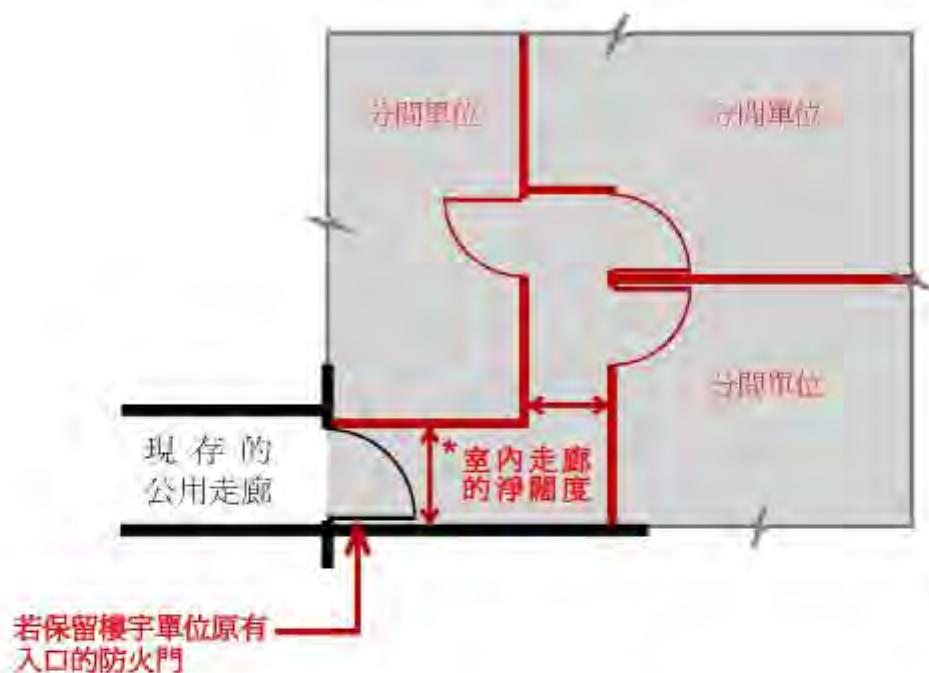

間隔牆及門口



原先經批准的圖則上顯示的樓宇單位

*** 室內走廊的淨闊度為：**

若單位佔用人總數不多於 30 人，淨闊度須不少於 0.75 米。

若單位佔用人總數多於 30 人而不多於 200 人，淨闊度須不少於 0.85 米，並須提供不少於 2 個門口而每個門口的最小闊度為 0.85 米(最小總闊度為 1.75 米)及出口門須向出口方向開啓。

所有建築工程須達致相關建築物規例及《建築物消防安全守則》的規定。