


圖 2

分間樓宇單位室內走廊的最小淨闊度

(若樓宇單位原有入口的防火門被拆除或被不符合所需耐火效能的門代替)

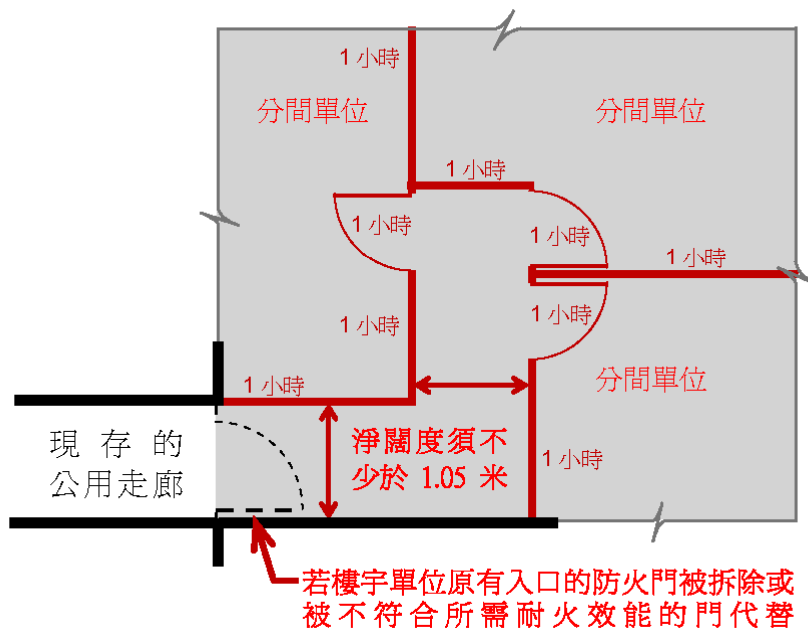

圖例：

1小時

各分間單位之間的分隔牆及室內走廊兩旁的牆壁都須具有不少於一小時的耐火效能。

1小時

各分間單位入口的門須為自掩門、能防煙及具有不少於一小時的耐火效能。



原先經批准的圖則上顯示的樓宇單位

所有建築工程須達致相關建築物規例及《建築物消防安全守則》的規定。